



ที่ สบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี สน ๑๔๐๐๐

๒๕๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง และห้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) ที่ ทส ๐๓๑๙/๑๙๑
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) แจ้งว่า สถานการณ์เพลิงใหม่
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในห้วงนี้มีความถี่มากขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ประกอบกับประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูร้อนเอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงใหม่ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง
เป็นจำนวนมาก ซึ่งควรต้องเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงใหม่ และระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้ว จึงขอส่งแบบประเมินความ
เสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุเพลิงใหม่ รวมทั้งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
(ตามแบบประเมิน และคู่มือ/แนวทางที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้น) มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุเพลิงใหม่ฯ ต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับห้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญจน์นิษฐา เอกแสงศรี)
ห้องถิ่นจังหวัดสระบุรี



สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี)
ที่ ๒๘๓๗ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี)
ถนนสายคู่ อ้าเงอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๗๑๒๐

๙๗ มีนาคม ๒๕๖๖

รห. ๐๔๐๗๙
วันที่ ๑ / มี.ค. ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

เลขที่รับ ๑๙๗

วันที่ ๑๗.๐๖.๖๖ เวลา ๑๖.๑๐ น.

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดสระบุรี

ด้วยสถานการณ์เพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในห้วงนี้มีความมากขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ตามสื่อต่างๆ ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน เอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมาก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) ได้จัดทำเครื่องหมายเตือนภัยเพื่อป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ และระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อม
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบประเมิน และคู่มือ/แนวทาง
ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้น) รายละเอียดดัง QR code มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) ยินดีให้การแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วิมลจิตราวนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗



คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ส่วนการจัดการภัยของเสี่ยงและสารอันตราย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๖ ๖๒๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๖ ๗๐๓๑

Email: epo7.msw@gmail.com



ที่ ทส ๐๓๑๔๙๖๙

เข้ารับวันที่ ๒๗ ๓๗ ๕๖๖
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี)

ถนนสายคู่ อ้าวอพระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๗

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

เลขที่รับ ๑๙

วันที่ ๑๗.๓.๖๖ เวลา ๑๖.๑๐ น.

เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เรียน ห้องกินดับไฟดับฟู๊ด

ด้วยสถานการณ์เพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในห้วงนี้มีความถี่มากขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ประกอบกับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน เอื้อต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยตกค้างเป็นจำนวนมาก

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) พิจารณาแล้วเห็นควรเข้มงวดมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ และระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอส่งแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ตามแบบประเมิน และคู่มือ/แนวทางที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้น) รายละเอียดดัง QR code มาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี) ยินดีให้การแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วิมลจิตราวนนท์)

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗/




คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ส่วนการจัดการภัยของเสียและสารอันตราย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๖ ๖๒๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๖ ๗๐๓๑

Email: epo7.msw@gmail.com

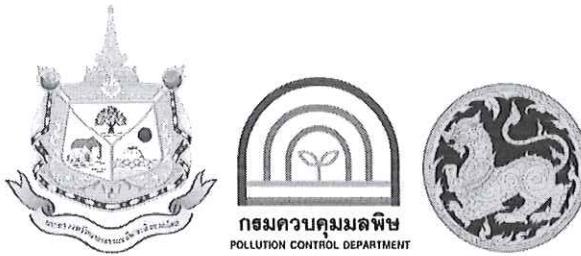

แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการรับจัดการเหตุไฟไหม้

บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน จากนั้นรวมจำนวนข้อที่ไม่สอดคล้อง แล้วนำไปพิจารณาเทียบกับระดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและความพร้อมในการรับจัดการเหตุไฟไหม้ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้

- ถ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ข้อ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐%) โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในหมู่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระดับสูงมาก
- จำนวน ๑๕ - ๑๙ ข้อ (๖๐% - ๗๙ %) โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในหมู่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระดับสูง
- จำนวน ๑๐ - ๑๔ ข้อ (๔๐% - ๕๙ %) โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในหมู่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง
- จำนวน ๕ - ๙ ข้อ (๒๐% - ๓๙ %) โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในหมู่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระดับน้อย
- จำนวนน้อยกว่า ๕ ข้อ (น้อยกว่า ๒๐%) โอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในหมู่ฝังกลบขยะมูลฝอยในระดับน้อยมาก

หัวข้อที่	ประเด็น	ผลการประเมิน	
		มี	ไม่มี
๓.๑ การป้องกันการเกิดไฟไหม้			
๓.๑.๑	มีการกำหนดระยะเวลาการเปิด-ปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๑.๒	บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต		
๓.๑.๓	หลุมฝังกลบรับกำจัดเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไปเท่านั้น		
๓.๑.๔	มีการห้ามเผาขยะมูลฝอย เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ภายในบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๑.๕	มีการติดป้ายเตือนห้ามพนักงานและผู้เข้ามาติดต่อ สูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๑.๖	มีการห้ามเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกทำการคุยเขียนขยะมูลฝอยบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๑.๗	มีระบบระบายก๊าซภายในบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		

หัวข้อที่	ประเด็น	ผลการประเมิน	
		มี	ไม่มี
๓.๑.๙	มีการกองขยะมูลฝอยสูงน้อยกว่า ๕ เมตร หรือลึกน้อยกว่า ๕ เมตร		
๓.๑.๑๐	มีการกลบทับขยะมูลฝอยทุกครั้งหรือทุกวันหลังการทิ้งขยะมูลฝอย		
๓.๑.๑๐	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไม่มีโอกาสเกิดไฟใหม่อันเนื่องมาจากกิจกรรมภายนอก เช่น ไม่มีการเผาหญ้า หรือเผาฟางบริเวณรอบๆ		
๓.๒ การเฝ้าระวังและการติดตามตรวจสอบ			
๓.๒.๑	ในตอนเช้าหรือตอนสายบริเวณผิวน้ำหลุมฝังกลบขยะไม่มีโโน๊กอ่ตัวขึ้น		
๓.๒.๒	มีการตรวจวัดก้าชาร์บอนมอนออกไซด์ ก้าชมีเทน ก้าซอกซิเจน ก้าชไฮโดรเจนซัลไฟด์และ อุณหภูมิบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๒.๓	มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับดับไฟ �件เพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุไฟใหม่ ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกปี		
๓.๓ การแก้ไขเมื่อเกิดไฟใหม่			
๓.๓.๑	สัญญาณเตือนเมื่อเกิดไฟใหม่สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้่าย		
๓.๓.๒	สภาพถนนทางเข้าบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นถนนลาดยางหรือลูกกรัง บดอัดแน่น		
๓.๓.๓	มีอุปกรณ์สำหรับระจับเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟใหม่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่พร้อมใช้งาน		
๓.๓.๔	มีบัญชีรายชื่อ / หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการระจับเหตุการณ์เกิดเพลิงใหม่อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		
๓.๓.๕	มีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมสำหรับการดับไฟในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๓.๖	มีน้ำสำรองสำหรับใช้ดับไฟ		
๓.๓.๗	มีเดินสำรองสำหรับกลบทับกรณ์เกิดไฟใหม่		
๓.๓.๘	มีรถชุดหรือรถตักประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๓.๙	มีรถบรรทุกน้ำสำหรับสูบน้ำประจำสถานีฝังกลบสำหรับดับไฟเบื้องต้น กรณ์เกิดไฟใหม่ที่ ผิวน้ำหลุมฝังกลบไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.		
๓.๓.๑๐	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลมีเพียงพอและเหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการดับไฟกรณ์เกิดไฟใหม่กับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
๓.๔ อื่นๆ			
๓.๔.๑	ไม่เคยมีประวัติการเกิดไฟใหม่ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา		
๓.๔.๒	มีการฝึกอบรม/ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเกี่ยวกับการป้องกัน/ระจับเหตุกรณ์เกิดไฟใหม่และการปฐมพยาบาลประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง		

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงไฟใหม่

- สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการเนินการที่ไม่สอดคล้องตามประเด็นที่กำหนด
จำนวน..... ข้อ คิดเป็นร้อยละ.....
- โดยประเมินโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุไฟใหม่ในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย
อยู่ในระดับ.....